





LA CIUDAD DE SAN DIEGO

Departamento del Agua

Reporte de la Calidad del Agua

2007

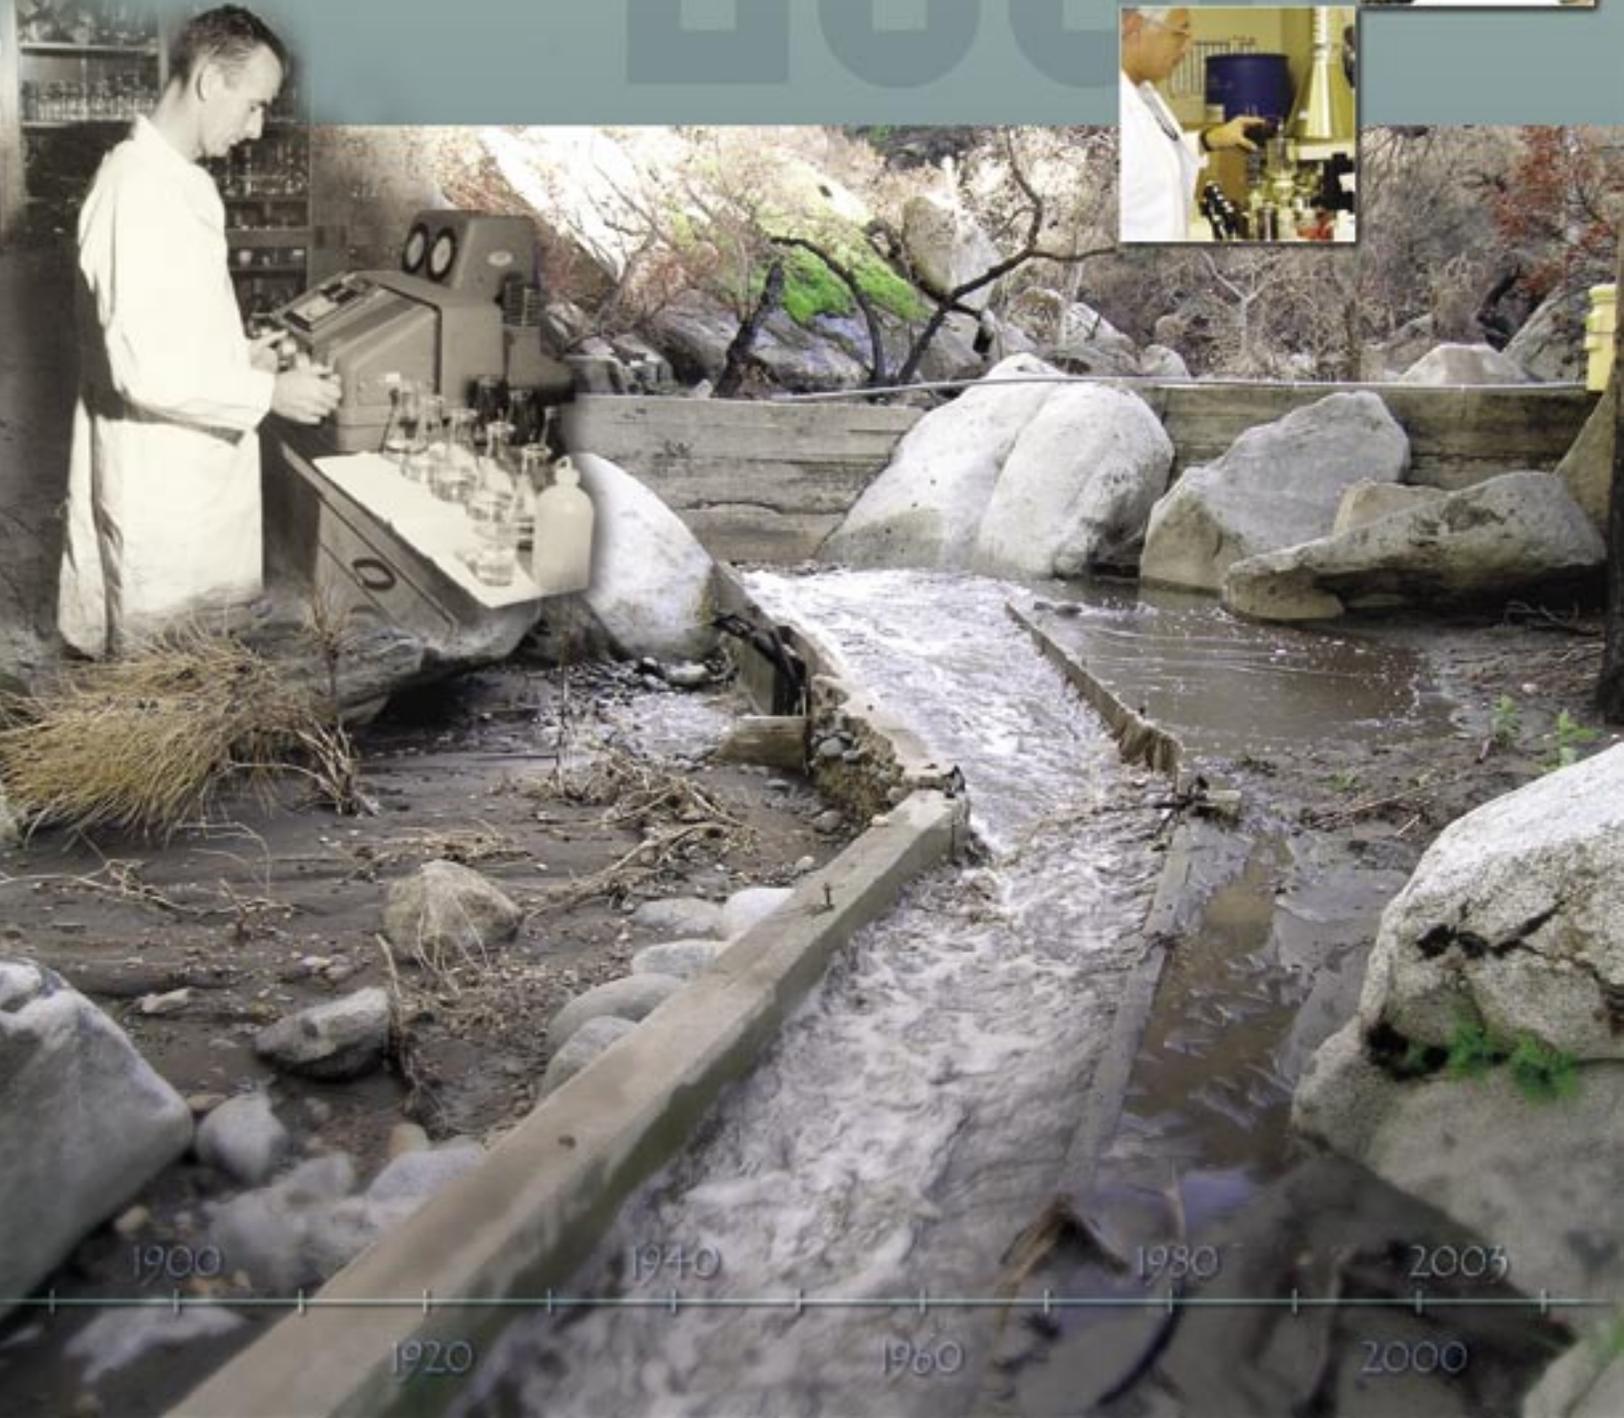

1900

1940

1980

2005

1920

1960

2000

2003 Reporte de la Calidad del Agua


Hoya Tributaria y el Suministro de Agua.....	3
Programa de Inversión en Mejoras (CIP).....	5
Aguas Pluviales.....	5
Datos Sobre la Calidad del Agua.....	6
Evaluación y Protección de Fuentes del Agua Potable	10
Números Telefónicos	11

¿Qué Trata Este Informe?

Este reporte refleja un período determinado de la calidad del agua que nosotros en el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego, abastecemos a ustedes los consumidores, durante el año pasado. Se incluyen detalles de dónde proviene el agua que usted toma, qué contiene, y cómo se compara con las Normas Estatales. Estamos comprometidos a proporcionarle esta información ya que nuestros mejores aliados son los consumidores bien informados. Para mayor información acerca de su agua, favor de llamar a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego al teléfono (619) 527-3121.

Durante 2003, el Laboratorio de Calidad del Agua de la Ciudad de San Diego realizó más que 192,600 pruebas para detectar 425 contaminantes del agua potable. Detectamos 18 contaminantes y ninguno se encontró a niveles superiores a los permitidos por el Departamento de Servicios de Salud del Estado de California (DHS, por sus siglas en inglés) o por la Organización de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

El agua que usted toma pasa por una de las tres plantas de tratamiento de agua municipales Alvarado, Miramar y Otay. La Ciudad de San Diego mantiene nueve embalses y compra agua importada de la Autoridad de Agua del Condado de San Diego (San Diego County Water Authority). Las aguas utilizadas por estas plantas son proporcionadas por el Acueducto del Río Colorado y el Proyecto de Agua del Estado (State Water Project).

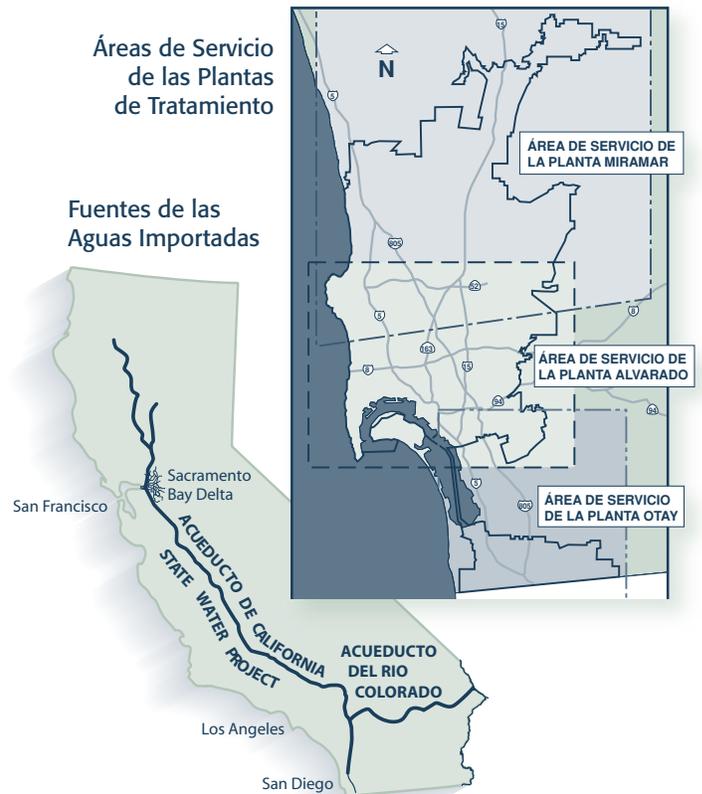

¿Por Qué Hay Contaminantes en Mi Agua?

Las fuentes del agua potable (tanto del grifo como el agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos de agua. Cuando el agua corre por la superficie se filtra por el subsuelo, disuelve minerales naturales y materiales radiactivos. El agua también puede recoger sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana. Los contaminantes que pueden presentarse en aguas naturales incluyen:

- **Contaminantes microbianos**, tales como virus y bacterias, que pueden originarse en plantas de tratamiento de agua, sistemas sépticos, actividades agrícolas y ganaderas y de la vida silvestre.
- **Contaminantes inorgánicos**, tales como sales y metales, que pueden ser de origen natural o resultar de escorrentías de aguas pluviales, de descargas de aguas residuales industriales o domésticas, de la producción petrolera y de gas, de la minería o de la agricultura.
- **Pesticidas y herbicidas**, que pueden resultar de una amplia variedad de fuentes tales como la agricultura, las escorrentías urbanas y el uso residencial.

- **Contaminantes radiactivos**, que pueden ser de origen natural o resultar de la producción petrolera o de gas y de las actividades de minería.
- **Contaminantes químicos orgánicos**, que incluyen químicos orgánicos sintéticos volátiles, que son productos secundarios de procesos industriales y de la producción petrolera, y que también pueden originarse en estaciones de gasolina, escorrentías de aguas pluviales urbanas y de sistemas sépticos.

Para poder asegurar que el agua potable se puede tomar, el Departamento de Servicios de Salud de California (DHS) establece reglamentos que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en las aguas distribuidas por sistemas públicos de agua. El Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego trata el agua de acuerdo con los reglamentos del DHS. Los reglamentos de la Rama de Alimentos y Medicamentos del DHS establecen límites de contaminantes en el agua embotellada que debe proporcionar la misma protección de la salud pública. Para mayor información, acceda al sitio web del DHS: www.dhs.ca.gov/fdb.

Hoya Tributaria y el Suministro de Agua

La Ciudad de San Diego tiene nueve embalses de agua potable: Hodges, Sutherland, San Vicente, El Capitán, Morena, Barrett, Otay, Murray y Miramar. Estos embalses capturan las aguas de las lluvias locales y de las escorrentías para abastecer hasta el 20 por ciento del agua de la Ciudad. Los embalses son componentes importantes del sistema de abastecimiento de agua regional. Sin embargo, la calidad del agua que se almacena en estos embalses pueden ser impactados de manera negativa por el desarrollo comercial y residencial y por las actividades de rutina en las áreas terrestres de las hoyas tributarias que desembocan en dichos embalses.

Una hoya tributaria es un área de tierra que drena agua (y todo lo que el agua acarrea) hasta una salida, generalmente un lago, bahía o el océano. Cualquier persona que visita o que ocupa las áreas de nuestras hoyas tributarias locales debe tener en mente que todos los químicos, pesticidas, desechos animales, basura, jabones y detergentes que son vaciados en el suelo o en los arroyos pueden afectar nuestro suministro de agua.

Los residentes de San Diego pueden ayudar a proteger las áreas de las hoyas tributarias y nuestro suministro de agua al desechar correctamente los desechos de sus animales de compañía, químicos y basura. La Ciudad de San Diego también ayuda a proteger las áreas de las hoyas tributarias. Empleamos motores que utilizan la

energía con mayor eficiencia y no producen contaminantes en las embarcaciones acuáticas que utilizamos en nuestros embalses locales y desarrollamos directrices voluntarias para la protección de las aguas no tratadas por parte de nuevos fraccionamientos en nuestra área.

<http://www.ThinkBluesd.org>


<http://www.epa.gov/owow/watershed>

<http://www.dhe.ca.gov>

<http://map.sdsu.edu/group2001/group3>

Estudio Sanitario de las Hoyas Tributarias

En el año 2001, la Ciudad de San Diego actualizó su Estudio Sanitario de las hoyas tributarias. Este estudio examina las fuentes potenciales de contaminantes en las hoyas tributarias que desembocan en los nueve embalses mantenidos por la Ciudad. Para obtener el Resumen Ejecutivo del documento favor de llamar a nuestra Oficina de Relaciones Públicas del Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego al teléfono (619) 527-3121. El Estudio Sanitario de las Hoyas Tributarias completo se presenta en CD-ROM (sin costo alguno) y también se encuentra en nuestro sitio web: www.sandiego.gov/water. Alentamos a todos los residentes de San Diego a que tomen un papel activo en apoyo de nuestros programas de prevención de la contaminación en sus comunidades y a que aprendan más sobre cómo proteger sus fuentes de agua locales.

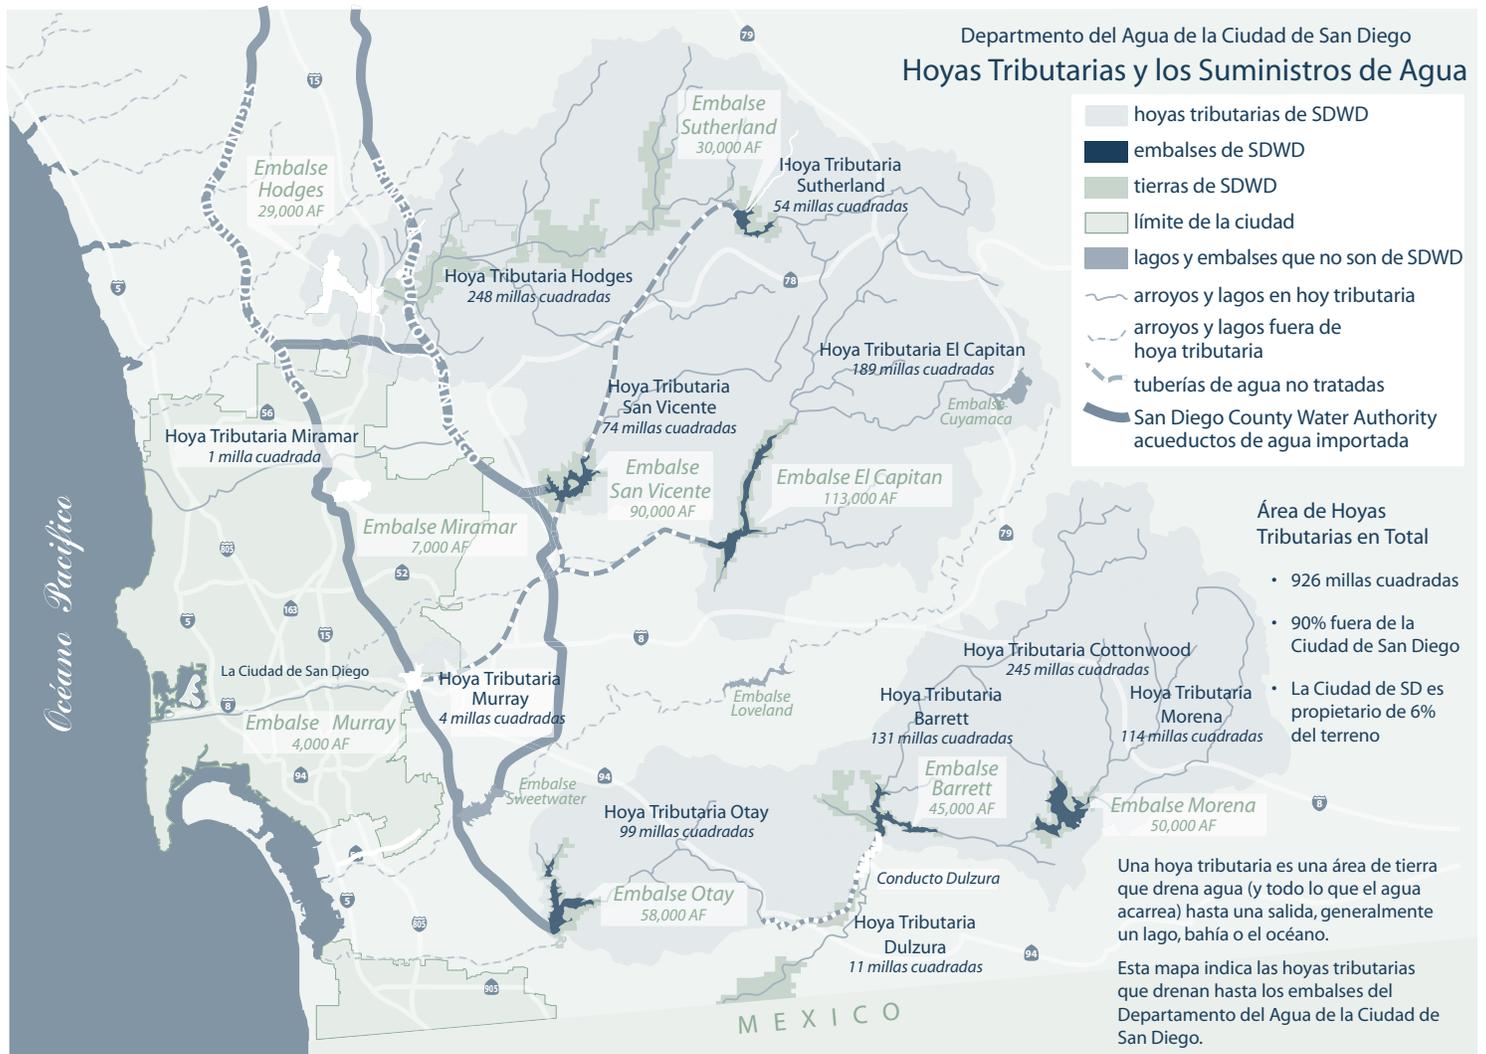

Proceso Convencional de Tratamiento del Agua

La Ciudad de San Diego utiliza un proceso de tratamiento del agua similar al que usan otros sistemas de distribución de agua en los Estados Unidos. El proceso produce agua potable al remover organismos y sustancias potencialmente dañinos que se encuentran tanto en el agua como fijados a partículas.

El agua sin tratar de nuestros embalses (o fuentes exteriores) se desinfecta con cloro para matar los organismos causantes de enfermedades y para remover los sabores y olores desagradables.

Las partículas en el agua tienen cargas eléctricas negativas y se repelan unas de las otras. Para removerlas, se mezclan compuestos químicos con carga positiva, tales como cloruro férrico y polímero orgánico, con el agua para neutralizar las cargas negativas y permitir que se formen coágulos de partículas. Los coágulos luego se separan del agua mediante la sedimentación o la filtración.

Después de la filtración se agrega amoníaco al agua para que reaccione con el cloro y se formen cloraminas. Las cloraminas se utilizan para continuar desinfectando el agua durante su distribución por las tuberías de tal manera que siga siendo potable y se pueda tomar con seguridad cuando llegue al grifo del consumidor. Se agrega al agua hidróxido de sodio u óxido de calcio para proteger las tuberías, las instalaciones sanitarias y los inodoros, lavabos y bañeras de la corrosión (oxidación).

Aviso Especial a Usuarios de Máquinas de Diálisis de Riñones y Propietarios de Peceras

El agua provista por la Ciudad de San Diego contiene cloraminas. El proceso de tratamiento que utiliza cloraminas produce un menor número de productos secundarios durante la desinfección, tales como trihalometanos. Nuestro uso de cloraminas ha dado por resultado en una notable reducción de productos secundarios de la desinfección en el abastecimiento de agua potable. Todos los consumidores deben tener en cuenta que nuestro abastecimiento de agua potable contiene cloraminas en todo momento. Los consumidores que tienen necesidades especiales en cuanto a la calidad del agua o que utilizan tratamientos caseros especializados, tales como máquinas de diálisis de riñones, deben realizar los ajustes necesarios para remover las cloraminas. Los consumidores que tienen peceras en sus hogares deben también tomar las providencias para remover las cloraminas antes de agregar agua a sus tanques. El hecho de dejar el agua en reserva para que se evaporen las cloraminas no removerá los cloraminas allí contenidas.

El Abastecimiento de Agua y el Impacto Sobre la Calidad del Agua

La Ciudad de San Diego importa un promedio del 90 por ciento de su agua. El agua se obtiene a través de la Autoridad del Agua del Condado de San Diego (San Diego County Water Authority) la cual compra su agua del Distrito de Agua Metropolitano del Sur de California (Metropolitan Water District of Southern California). Nuestra agua importada es una mezcla que comprende principalmente agua del Río Colorado y agua del Proyecto de Agua del Estado (State Water Project, ver el mapa en la página 2). La mezcla cambia durante todo el año.

Diversas situaciones negativas impactan el agua del Río Colorado y del Proyecto de Agua del Estado. El Río Colorado se desplaza a través de miles de millas en su cuenca acuífera desprotegida que incluye poblaciones, granjas y antiguas minas. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos por limpiar la Planta de Químicos de Kerr-McGee ubicada en Henderson, Nevada, pero dicha planta continúa desechando perclorato en el Río Colorado. El Río Colorado también fluye por donde se encuentran grandes concentraciones de residuos de minas de uranio en Moab, Utah.

El agua proveniente del Proyecto de Agua del Estado también está sujeta a contaminantes potenciales tales como pesticidas y herbicidas. Esta fuente de agua también tiene un mayor nivel de carbonos orgánicos

y de bromuro que las aguas del Río Colorado. A medida que aumentan los niveles de carbonos orgánicos y de bromuro, también se tiene el potencial de generar mayores niveles de productos secundarios durante la desinfección. (Los desinfectantes utilizados en el tratamiento del agua pueden reaccionar con materiales que ocurren naturalmente en el agua para formar productos secundarios no intencionales que pueden crear riesgos a la salud). La Ciudad de San Diego continuamente altera su proceso de tratamiento para ajustarse a los abastecimientos cambiantes de agua.

La Ciudad de San Diego monitorea permanentemente la calidad de nuestra agua para asegurar que se cumplen todas las normas de calidad del agua.

Durante 2003, su agua del grifo cumplió con todas las normas de salud para el agua potable de la Organización de Protección Ambiental (EPA) y del Departamento de Servicios de Salud (DHS). El Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego protege continuamente su abastecimiento de agua y se enorgullece de informar que nuestro sistema de agua no violó ni un Nivel Máximo de Contaminante ni otra norma de calidad del agua.


100
Durante más de 100 años que la Ciudad abastece agua a nuestros residentes, hemos cumplido año tras año, todas las regulaciones estatales y federales para el agua potable.

Fluorización del Agua Potable

El Estado de California exige que las organizaciones de agua que abastecen a más de 10,000 consumidores agreguen fluoruro al abastecimiento de agua potable. Actualmente la Ciudad de San Diego no agrega flúoruro al abastecimiento de agua. El Distrito de Agua Metropolitano del Sur de California (el proveedor más grande de nuestra agua importada) ha decidido empezar la fluorización de sus abastecimientos de agua potable en el año 2005. En el futuro proporcionaremos mayores informes sobre la fluorización del agua de San Diego.

Programa de Inversión en Mejoras (CIP)

En el año 1996 el Departamento del Agua inició un proceso público para evaluar y planificar las mejoras necesarias y la expansión de la infraestructura del agua para San Diego. Con el consejo y la contribución de una amplia gama de intereses comunitarios, el Departamento del Agua desarrolló un Programa de Inversión en Mejoras (CIP) con aportaciones de muchos millones de dólares para abordar las necesidades críticas de la infraestructura del agua.



Desde el inicio de el Programa CIP en 1998, se ha completado 45 proyectos. Durante este tiempo cumplieron 68 millas de reemplazo de tubería de acero fundido (también conocidos como Group Jobs). Los proyectos CIP completados han incrementado la capacidad de almacenamiento de agua por 25 millones de galones o 13 por ciento, mientras que las plantas de tratamiento del agua pueden tratar 30 millones de galones por día. También se han construido aproximadamente 24 millas de líneas de transmisión de agua, las cuales proporcionan un mayor abastecimiento de agua, mayor presión de agua y una mayor capacidad. Estos proyectos completados son pruebas fehacientes para los residentes y negocios de un abastecimiento de agua seguro y confiable.

Entre los Años Fiscales 2002 hasta 2007 inclusive, el Departamento del Agua eroga aproximadamente \$511 millones de dólares en mejoras adicionales de bienes de capital. Los proyectos incluyen expandir aún más las plantas de tratamiento de agua, la rehabilitación y construcción de instalaciones de almacenamiento de agua, la construcción de tuberías de transmisión de agua adicionales, la expansión de estaciones de bombeo existentes y el reemplazo continuo de las antiguas tuberías de acero fundido en toda la ciudad.

Todas estas mejoras proporcionarán una mejor calidad del agua, mayor seguridad, mayor capacidad y confiabilidad, para asegurar que nuestra agua cumpla con todas las normas de agua potable actuales y futuras y proporcionar la máxima protección a la salud pública.

Protección de las Aguas Pluviales

La contaminación de las aguas pluviales es un problema que nos afecta a todos. Es cada vez más difícil mantener nuestras aguas limpias sin contaminantes. Cuando llueve, el agua fluye sobre nuestros patios y calles y acarrea los contaminantes que recoge hasta nuestras cuencas acuíferas y al alcantarillado de aguas pluviales.



¿Qué es el Alcantarillado de Aguas Pluviales?

El alcantarillado de aguas pluviales no está conectado al sistema de drenaje de la Ciudad, así que las aguas que corren hacia las alcantarillas de aguas pluviales desembocan en nuestras playas y bahías sin ningún tratamiento. El Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego ha empezado a implantar cambios en los procedimientos y utilizar nuevo equipo desarrollado para ayudar a proteger este alcantarillado de aguas pluviales y las vías del agua durante descargas de agua planificadas y no planificadas.

Información Importante para la Salud

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que el público en general. Las personas inmunocomprometidas tales como personas con cáncer y bajo tratamiento de quimioterapia, las personas que han experimentado trasplantes de órganos, las personas con SIDA o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), u otros trastornos del sistema inmunitario, ciertos ancianos y los bebés corren mayores peligros. Tales personas deben solicitar consejos de sus proveedores de atención médica sobre el agua que toman. En la Línea Directa Para Agua de Beber Segura (Safe Drinking Water Hotline) 800-426-4791 se proporcionan las directrices de la EPA y de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de infección por *Cryptosporidium* y *Giardia* y otros contaminantes microbianos. Durante 2003, la Ciudad de San Diego analizó todas las fuentes de agua por *Cryptosporidium* y *Giardia*. No se detectó *Giardia* en ninguna toma y *Cryptosporidium* se detectó en una sola toma.

¿Cómo Puede Usted Ayudar?

Usted puede impedir que los contaminantes pasen al sistema de alcantarillado de las aguas pluviales mediante el seguimiento de las sencillas Prácticas de Mejor Gestión (BMPs – Best Management Practices) dadas a continuación:

- Utilice métodos secos para limpiar derrames y para la limpieza de áreas exteriores. Utilice aspiradoras, barra y utilice trapos o materiales absorbentes secos.
- Los desechos peligrosos deben ser etiquetados, almacenados y desechados correctamente.
- Rastrille, barra y coloque toda la basura (polvo, basura, sedimentos, etc.) de su patio o cercana a su propiedad en un recipiente de basura.
- Utilice un trapeador donde necesite agua para la limpieza.

Recuerde que lo que deje sin limpiar puede llegar hasta una alcantarilla de aguas pluviales.

Para mayor información sobre el Programa de Prevención de la Contaminación de las Aguas Pluviales (Storm Water Pollution Prevention Program) favor de llamar al teléfono (619) 235-1000 o conéctese al sitio web: www.ThinkBluesd.org. Para mayor información sobre cómo conservar el agua visite el sitio web: www.sandiego.gov/water/conservation.

2003 Datos Sobre la Calidad del Agua

¿Cómo debo leer las tablas?

Se puede esperar que el agua para tomar, incluso el agua embotellada, deba, de manera razonable, contener cuando menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. **La presencia de estos contaminantes en el agua potable no necesariamente indica que el agua representa un riesgo a la salud.** Se puede obtener mayor información sobre la salud al comunicarse a la Línea Directa para el Agua Potable al número 800-426-4791 (EPA's Safe Drinking Water Hotline) o al visitar el sitio web de la EPA www.epa.gov/safewater/hfacts.html. Los niveles de acción de California están a su disposición en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud (DHS) www.dhs.ca.gov/ps/ddwem/index.htm. A menos que se indique alguna otra cosa, los datos presentados en estas tablas son resultados que se obtuvieron de pruebas realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2003.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado requiere que nosotros monitoreemos ciertos contaminantes menos de una vez por año ya que no se espera que las concentraciones de estos contaminantes varíen de manera notable año tras año. Algunos de los datos, aunque si son representativos de la calidad del agua, tienen una antigüedad superior a un año.

La Tabla 1 enumera todos los Contaminantes CCR regulados con MCL Primarios que el Laboratorio de Calidad del Agua de la Ciudad de San Diego detectó en el agua potable a niveles iguales o superiores a los Límites de Detección con la Finalidad de Reportarlos (DLR) del Departamento de Servicios de Salud (DHS) del Estado de California.



La Tabla 2 es una lista de contaminantes regulados con MCL Secundarios que fueron detectados a niveles iguales o superiores a los Límites de Detección con la Finalidad de Reportarlos (DLR) del Departamento de Servicios de Salud del Estado de California para cada analito.

La Tabla 3 es una lista de productos secundarios de la desinfección que fueron detectados a niveles iguales o superiores a los Límites de Detección con la Finalidad de Reportarlos (DLR) del Departamento de Servicios de Salud del Estado de California para cada analito.

La Tabla 4 es una lista de contaminantes CCR no regulados que fueron detectados a niveles iguales o superiores a los Límites de Detección con la Finalidad de Reportarlos (DLR) del Departamento de Servicios de Salud del Estado de California para cada analito. El monitoreo de contaminantes no regulados ayuda a la EPA y al Departamento de Servicios de Salud del Estado de California a determinar dónde ocurren ciertos contaminantes y si es necesario regular los contaminantes.

La Tabla 5 es una lista de residuos de la desinfección y de productos secundarios de la desinfección que fueron detectados.

La Tabla 6 (no incluida en este informe) es una lista de todos los demás compuestos CCR que deben ser reportados y que no fueron detectados, o bien, que si fueron detectados, sus niveles de concentración eran inferiores a los DLR del Departamento de Servicios de Salud del Estado de California. Esta tabla está a su disposición al llamar a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento del Agua al teléfono (619) 527-3121 o al visitar nuestro sitio web: www.sandiego.gov/water.

Términos y abreviaturas utilizados:

CCR: Reporte de la Calidad del Agua del 2002. Informe Anual Sobre la Calidad del Agua publicado por el organismo del agua para informar a los consumidores.

Corrosividad: La corrosividad de una muestra se mide mediante el Índice de estabilidad de Langlier. Se mantuvo un índice positivo, lo cual indica que no hay corrosividad, en todos los efluentes de las plantas.

CSD WQL MDL: Límite de Detección por el Método del Laboratorio de Calidad de la Ciudad de San Diego. La mínima concentración cuantificable de un analito medido que puede ser detectada por el Laboratorio.

Nivel de Acción Reguladora (AL): La concentración de un contaminante que, al ser excedida, requiere iniciar el tratamiento u otros requisitos que un sistema de agua debe seguir.

Nivel Máximo de un Contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL Primarios se fijan lo más cercanamente posible a los PHG (o MCLG) dentro de los límites económicos o tecnológicos. Los MCL Secundarios se fijan para proteger el olor, sabor y apariencia del agua potable.

Nivel Máximo Residual de Desinfectante (MRDL): El nivel de un desinfectante que se agrega durante el tratamiento del agua y que no puede ser excedido al salir el agua por el grifo del consumidor.

Objetivo de Nivel Máximo de un Contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado a la salud. La Organización de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) fija los MCLG.

Objetivo de Nivel Máximo Residual de Desinfectante (MRDLG):

El nivel de un desinfectante agregado durante el tratamiento del agua por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado a la salud. La Organización de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) fija los MRDLG.

Objetivo de Salud Pública (PHG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay ningún riesgo conocido o esperado a la salud. La Organización de Protección Ambiental del Estado de California (CA EPA) fija los PHG.

Regla para la Recolección de Información (ICR): Un programa especial de recolección de datos administrado por la Organización de Protección Ambiental (EPA) para guiar decisiones reguladoras y de salud pública futuras sobre patógenos, desinfectantes y productos secundarios de la desinfección en el agua potable.

Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso requerido con el objeto de reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

N/A: No aplica o no corresponde.

ND: No detectable al Límite de Detección con la Finalidad de Reportarlo (DLR).

ppt: partes por trillón (sistema americano) o nanogramos por litro (ng/l)

ppb: partes por billón (sistema americano) o microgramos por litro (µg/l)
— [1 ppb = 1,000 ppt]

ppm: partes por millón o miligramos por litro (mg/l)
— [1 ppm = 1,000 ppb]

pCi/L: picocurios por litro (una medida de radiación)

Fecha de la Muestra: Esta columna registra la última vez que se analizó un contaminante.

Contaminantes CCR Detectados – Indicaciones Importantes Sobre Efectos a la Salud

Aunque no hubo infracciones de los MCL para la EPA o para el Departamento de Servicios de Salud del Estado de California, se proporciona la siguiente información sobre los contaminantes indicados en las Tablas 1 a 5 y que fueron detectados a niveles iguales o superiores a los Límites de Detección con la Finalidad de Reportarlos (DLR) del DHS del Estado de California. Esta información describe los efectos potenciales sobre la salud del agua potable que contiene el contaminante **a niveles superiores al MCL federal.**

ÁCIDOS HALOACÉTICOS: Algunas personas que toman agua que contiene ácidos haloacéticos en concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer (ver la Tabla 5).

ACTIVIDAD BRUTA DE PARTÍCULAS ALFA: Ciertos materiales son radiactivos y pueden emitir una forma de radiación conocida como radiación alfa. Algunas personas que toman agua que contiene emisores alfa en concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer. La Ciudad de San Diego tiene la obligación de analizar los contaminantes radiactivos cada cuatro (4) años (ver la Tabla 1).

ACTIVIDAD BRUTA DE PARTÍCULAS BETA: Ciertos materiales son radiactivos y pueden emitir una forma de radiación conocida como fotones y radiación beta. Algunas personas que toman agua que contiene emisores beta y fotones en concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer. La Ciudad de San Diego tiene la obligación de analizar los contaminantes radiactivos cada cuatro (4) años (ver la Tabla 1).

BORO: Algunos hombres que toman agua que contiene boro en concentraciones superiores al nivel de acción durante muchos años puede sufrir efectos en sus sistemas reproductivos. Esta información se basa en estudios en animales (ver la Tabla 4).

CARBONOS ORGÁNICOS TOTALES: (TOC) no tiene efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, los TOC proporcionan un medio para la formación de productos secundarios de la desinfección. Estos productos secundarios incluyen los trihalometanos (THM), y ácidos haloacéticos (HAA). El agua potable que contiene estos productos secundarios en concentraciones superiores al MCL pueden causar enfermedades, o problemas del hígado y de los riñones, o afectar al sistema nervioso, y puede conducir a un mayor peligro de contraer cáncer (ver la Tabla 5).

CLORAMINAS: Algunas personas que utilizan agua que contiene cloraminas en concentraciones muy superiores al MRDL pueden experimentar efectos de irritación en sus ojos y narices. Algunas personas que toman agua que contiene cloraminas a niveles muy superiores al MRDL pueden experimentar malestares estomacales (ver la Tabla 5).

COBRE: El cobre es un nutriente esencial, pero algunas personas que toman agua que contiene cobre en concentraciones superiores al nivel de acción durante un período relativamente corto de tiempo pueden sufrir malestares gastrointestinales. Algunas personas que toman agua que contiene cobre en concentraciones superiores al nivel de acción durante muchos años pueden experimentar lesiones al hígado o a los riñones. Las personas que sufren la enfermedad de Wilson deben consultar con su médico de cabecera (ver la Tabla 1).

FLUORURO: Algunas personas que toman agua que contiene fluoruro en exceso del MCL federal de 4 mg/l durante muchos años pueden experimentar enfermedades de los huesos, incluso dolor y alta sensibilidad en los huesos. Los niños que toman agua con fluoruro en concentraciones superiores al MCL del estado de 2 mg/l pueden experimentar manchas en los dientes. Actualmente todo el fluoruro que se tiene en el agua potable es de procedencia natural. La Ciudad de San Diego no le añade fluoruro a su agua potable (ver la Tabla 1).

PERCLORATO: Algunas personas que toman agua que contiene perclorato en concentraciones superiores al nivel de acción pueden experimentar efectos asociados con el hipotiroidismo. Los percloratos interfieren con la producción de hormonas de la tiroides, que se requieren para el desarrollo normal pre- y postnatal en los humanos, así como para el metabolismo normal del cuerpo. Este químico se prueba en cada una de las plantas de tratamiento trimestralmente (ver la Tabla 4).

PLOMO: Los bebés y niños que toman agua que contiene plomo en concentraciones superiores al nivel de acción pueden experimentar retrasos en su desarrollo físico y mental. Los niños pueden mostrar un ligero retraso mental en cuanto a sus capacidades de concentración y de aprendizaje. Los adultos que toman de esta agua durante muchos años pueden desarrollar malestares en los riñones o alta presión arterial. Las líneas de servicio de la Ciudad de San Diego no contienen plomo y nuestras pruebas reflejan dicha situación. Si usted reside en una casa antigua, se pudo haber utilizado plomo en las soldaduras de las tuberías que pudiera afectar el contenido de plomo en su agua potable. Visite el sitio web de la American Water Works Association: www.awwa.com para mayor información sobre estudios de investigación (ver la Tabla 1).

RADIO 228: Algunas personas que toman agua que contiene radio 228 en concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer (ver la Tabla 1).

TRIHALOMETANOS TOTALES (TTHM): El cumplimiento con la regulación MCL para TTHM está basado en un promedio corrido de muestras recolectadas durante todo un año. Una muestra única que contenga una concentración superior a 80 µg/l no constituye una violación del MCL. Algunas personas que utilizan agua que contiene TTHM con concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden experimentar problemas del hígado, riñones o del sistema nervioso central, y pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer (ver la Tabla 5).

TURBIDEZ: La turbidez se muestra como enturbiamiento del agua. La turbidez no tiene efectos en la salud. Sin embargo, los altos niveles de turbidez pueden interferir con la desinfección y proporcionar un medio para el crecimiento microbiano. La turbidez puede indicar la presencia de organismos causantes de enfermedades. Estos organismos incluyen bacterias, virus, y parásitos que pueden causar síntomas tales como náusea, retortijones, diarrea y dolores de cabeza consecuentes (ver la Tabla 1).

URANIO: Algunas personas que toman agua que contiene uranio en concentraciones superiores al MCL durante muchos años pueden tener un mayor peligro de contraer cáncer y toxicidad en los riñones. La Ciudad de San Diego tiene la obligación de analizar los contaminantes radiactivos cada cuatro (4) años (ver la Tabla 1).

VANADIO: Los bebés de algunas mujeres embarazadas que toman agua con concentraciones de vanadio superiores al nivel de acción pueden tener un mayor peligro de efectos en el desarrollo. Esto se basa en estudios hechos sobre animales de laboratorio (ver la Tabla 4).

TABLA 1 – CONTAMINANTES CCR REGULADOS DETECTADOS Y NIVELES MÁXIMOS ASOCIADOS DE CONTAMINANTE
Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES QUÍMICOS

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA-DES	MCL	PHG (MCLG)		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY			
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA		
Fluoruro	ppm	2	1	0.04	0.266	0.195 - 0.305	0.264	0.181 - 0.296	0.307	0.244 - 0.416	2003	Erosión de depósitos naturales y descargas de fábricas de fertilizantes y de aluminio

Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES RADIATIVOS

CONTAMINANTE	CCR			CA DHS DLR	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA-DES	MCL	PHG (MCLG)		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY			
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA		
Actividad bruta de partículas beta	pCi/L	50	n/a	4	ND	ND – 6.25	ND	ND – 6.55	ND	ND – 4.45	2002	Desintegración de depósitos naturales y artificiales
Actividad bruta de partículas alfa	pCi/L	15	n/a	1	3.32	2.86 – 3.82	4.01	3.08 – 5.19	3.40	2.84 – 3.99	2002	Erosión de depósitos naturales
Radio 228	pCi/L	2	n/a	0.5	0.73	ND – 1.44	0.93	ND – 1.72	1.14	0.57 – 1.90	2002	Erosión de depósitos naturales
Uranio	pCi/L	20	0.5	2	3.40	2.55 – 4.51	3.42	3.31 – 3.71	3.58	2.49 – 4.89	2002	Erosión de depósitos naturales

Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA-DES	MCL	PHG (MCLG)		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY			
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA		
Sodio	ppm	n/a	n/a	5	80.1	71.8 – 91.6	75.5	61.8 – 87.6	78.7	69.9 – 89.0	2003	Presente naturalmente en el ambiente
Dureza total	ppm	n/a	n/a	2	238	212 – 266	241	214 – 276	226	199 – 289	2003	Presente naturalmente en el ambiente
Dureza total	gr/Gal	n/a	n/a	0.117	13.9	12.4 – 15.5	14.1	12.5 – 16.1	13.2	11.6 – 16.9	2003	Presente naturalmente en el ambiente
Turbidez	NTU	TT	TT	0.07	0.08	ND – 0.26	0.09	ND – 0.18	0.09	ND – 0.16	2003	Escurrecimiento de la tierra

Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES EN EL GRIFO – REGLA DE PLOMO Y COBRE

CONTAMINANTE	CCR			CA DHS DLR	CONCENTRACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN			AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA-DES	MCL	PHG (MCLG)		CONCENTRACIÓN DEL PERCENTIL 90	NÚMERO DE			
						SITIOS MUESTREADOS	SITIOS QUE SUPERAN EL AL		
Cobre	ppm	AL = 1.3	0.17	0.050	0.346	52	0	2002	Corrosión de cañerías en el hogar; erosión de depósitos naturales; lixiviación de conservantes de madera.
Plomo	ppb	AL = 15	2	5	ND	52	0	2002	Corrosión de cañerías en el hogar; descargas de fábricas industriales, erosión de depósitos naturales.

Abreviaturas

A: Ausente
AL: Nivel de Acción
CCR: Consumer Confidence Report
CSD WQL MDL: Límite de Detección del Método del Laboratorio de Calidad del Agua de la Ciudad de San Diego
CU: Unidades de Color
DLR: Límite de Detección con Finalidad de Reportarlo
gr/Gal: Granos por galón
ICR: Regla de Recolección de Información
MCL: Nivel Máximo de un Contaminante
MCLG: Objetivo de Nivel Máximo de un Contaminante

MDL: Límite de Detección del Método
N/A: No aplica o no corresponde
ND: No se detectó
NTU: Unidades de Turbidez Nefelométricas
OU: Unidades de Olor
P: Presente
pCi/L: picocurios por litro (es una medida de radiación)
PDWS: Norma Primaria del Agua Potable
PHG: Objetivo de Salud Pública
ppb: partes por billón (sistema americano) o microgramos por litro ($\mu\text{g/L}$) – [1 ppb = 1,000 ppt]
ppm: partes por millón o miligramos por litro (mg/L) – [1 ppm = 1,000 ppb]

ppt: partes por trillón (sistema americano) o nanogramos por litro (ng/L) – [1 ppt = 0.001 ppb]
Año de la Muestra: Esta columna tiene como objeto registrar la última vez que se analizó un contaminante.
TOX: Haluros Orgánicos Totales
TT: El proceso de una técnica de tratamiento requerida cuyo fin es reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.
 $\mu\text{g/l}$: microgramos por litro (ppb)
 $\mu\text{mhos/cm}$: es una medida de conductividad
< Menos que
> Más que

TABLA 2 – CONTAMINANTES CCR REGULADOS DETECTADOS CON NIVELES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES SECUNDARIOS**Normas Secundarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES QUÍMICOS**

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA- DES	CA SMCL	PHG (MCLG)		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY			
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA		
Color	CU	15	n/a	1	2	1 – 5	2	ND – 4	3	ND – 8	2003	Materiales orgánicos presentes en la naturaleza
Corrosividad	–	non- corrosive	n/a	–	0.91	0.67 – 1.15	0.82	0.52 – 1.07	0.69	0.19 – .93	2003	Balance de hidrógeno, carbono y oxígeno en el agua con influencia natural o industrial. Un índice positivo indica que el agua no es corrosiva
Olor – Umbral	OU	3	n/a	1	1	ND – 1	1	ND – 1	1	ND – 2	2003	Materiales orgánicos presentes en la naturaleza
Turbidez	NTU	5	n/a	0.07	0.08	ND – 0.26	0.09	ND – 0.18	0.09	ND – 0.16	2003	Escurrimientos de la tierra
Sólidos Disueltos Totales	ppm	1,000	n/a	10	537	497 – 573	525	498 – 581	521	477 – 621	2003	Escurrimientos/lixiviación de depósitos naturales
Conductancia específica	µmhos/ cm	1,600	n/a	n/a	952	848 – 1,140	947	838 – 1,090	945	847 – 1,160	2003	Sustancias que forman iones cuando se encuentran en el agua; influencia del agua de mar
Cloruros	ppm	500	n/a	0.5	84.2	77.4 – 90.9	83.0	76.5 – 91.8	85.9	76.9 – 97.7	2003	Escurrimientos/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua de mar
Sulfatos	ppm	500	n/a	0.5	174	145 – 207	178	154 – 205	164	112 – 209	2003	Escurrimientos/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua de mar

TABLA 3 – PRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN REQUERIDOS POR LA REGLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA
	UNIDA- DES	MCL	PHG (MCLG)		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY		
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	
Halocetonas	ppb	n/a	n/a	0.5	1.75	1.26 – 2.05	2.15	1.42 – 2.81	2.40	1.60 – 3.53	2001
Halocetonitrilos [HAN4]	ppb	n/a	n/a	0.25	6.99	4.72 – 8.69	8.33	5.67 – 11.5	10.4	7.25 – 16.0	2001
Clorhidratos	ppb	n/a	n/a	0.25	1.38	0.56 – 2.21	2.54	2.01 – 3.44	1.27	0.74 – 2.16	2001
Cloropicrina	ppb	n/a	n/a	0.25	0.27	ND – 0.81	ND	ND – 0.72	ND	ND	2001
TOX como cloruros	ppb	n/a	n/a	10	221	184 – 318	212	171 – 258	173	55.9 – 259	2002
Cloruro cianógeno	ppb	n/a	n/a	0.5	4.88	1.68 – 7.23	2.31	1.31 – 3.06	5.72	2.18 – 10.2	1999

De acuerdo con las directrices estatales, el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego no requiere informar de ningún compuesto detectado en concentraciones inferiores al Límite de Detección con la Finalidad de Reportarlo (DLR). Sin embargo, nosotros si creemos que debemos mencionar los siguientes cinco compuestos que fueron detectados en nuestras aguas a niveles **inferiores** a las normas de información del estado: arsénico, bario, cromo, selenio y éter metil-butílico (MTBE).

TABLA 4 – CONTAMINANTES CCR NO REGULADOS DETECTADOS**Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES QUÍMICOS**

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA
	UNIDA- DES	ACTION LEVEL			ALVARADO		MIRAMAR		OTAY		
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	
Boro	ppb	1000		5	ND	ND – 169	ND	ND – 146	ND	ND – 168	2003
Percloratos	ppb	4		4	ND	ND	ND	ND	ND	ND – 4.20	2003
Vanadio	ppb	50		0.2	ND	ND – 3.31	ND	ND – 3.69	ND	ND – 3.49	2003

TABLA 5 – PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA DESINFECCIÓN, RESIDUOS DE DESINFECTANTES Y PRECURSORES DE PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA DESINFECCIÓN**Normas Primarias (Normas Obligatorias Relacionadas con la Salud) – CONTAMINANTES QUÍMICOS**

CONTAMINANTE	CCR			CSD WQL MDL	CONCENTRACIÓN EN EL ESCURRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO						AÑO DE MUESTRA	FUENTE TÍPICA DEL CONTAMINANTE
	UNIDA- DES	MCL MRDL	MCLG MRDLG		ALVARADO		MIRAMAR		OTAY			
					PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA	PROMEDIO	GAMA		
Desinfectante residual [Cloraminas]	ppm	4	4	0.1	2.4	1.4 – 2.9	2.5	2.2 – 2.8	2.4	1.7 – 3.0	2003	Desinfectante del agua potable que se agrega durante el tratamiento
Carbonos Orgánicos Totales	ppm	n/a	n/a	0.25	2.44	1.87 – 3.37	2.33	1.82 – 6.51	2.79	1.60 – 5.63	2003	Diversas fuentes naturales y artificiales
Trihalometanos totales [TTHM]	ppb	80	n/a	0.2	PROMEDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PROMEDIO = 58.7			GAMA = 31.3 – 88.0			2003	Producto secundario de la clorinación del agua potable
Ácidos haloacéticos [HAA5]	ppb	60	n/a	0.5	PROMEDIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PROMEDIO = 22.2			GAMA = 9.70 – 25.2			2003	Producto secundario de la desinfección del agua potable

NOTA: El cumplimiento de los trihalometanos totales y los HAA5 se basa en un promedio ponderado de todo el sistema de flujo. Los valores descritos reflejan los resultados de toda la Ciudad.

Programa de Evaluación y Protección de las Fuentes del Agua Potable

La Ley de Agua Potable Segura de 1996 (Safe Drinking Water Act) requiere la preparación de evaluaciones de las aguas no tratadas para todas las fuentes de agua potable. Estas evaluaciones deben ser presentadas ante la Organización de Protección Ambiental (EPA). En California las evaluaciones de las aguas no tratadas se conocen como el Programa de Evaluación y Protección de las Fuentes de Agua Potable (DWSAP). El DWSAP cumple con el requisito de evaluaciones de aguas no tratadas y también ayudará a facilitar el desarrollo de programas de protección tanto para fuentes de aguas subterráneas como para fuentes de aguas superficiales.

La EPA obliga al Departamento de Servicios de Salud (DHS) a elaborar informes de evaluaciones de aguas no tratadas. Sin embargo, debido a los retos con que se enfrenta el DHS con respecto a sus recursos, muchas organizaciones recolectan sus propias evaluaciones y proporcionan dicha información al DHS. El Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego se ha propuesto voluntariamente a ayudar al DHS a que cumpla con el reto de recolectar esta información.

La Ciudad de San Diego mantiene cinco embalses principales y un pozo de agua que abastecen nuestras tres plantas de tratamiento. Una evaluación del embalse Murray se cumplió en abril de 2002. Las evaluaciones de los embalses San Vicente, El Capitán, Miramar y Otay se cumplieron en junio de 2002, y la evaluación de el pozo de agua El Cajon se cumplió en febrero de 2003.

Cada embalse está susceptible a la contaminación potencial producto de las siguientes actividades: tanques de almacenamiento de desechos de inodoros portátiles/aguas negras, estacionamiento con espacio para más de 50 vehículos, estación de gasolina, tintorería, sistema de recolección de aguas negras, aeropuerto/llenado de combustible (para Ultralite Aircraft), planta de tratamiento de aguas negras, pozos de agua, áreas donde ocurrieron recientemente incendios forestales, operaciones mineras de interés histórico, actividades en aguas superficiales, negocios de reparación de carrocerías, negocios de reparación de automóviles, pastaderos de ganado, negocios de reparación, sistemas sépticos de baja densidad, operaciones mineras actualmente en producción, drenajes pluviales e instalaciones para retener aguas pluviales, aplicación de fertilizantes/pesticidas/herbicidas, basureros no autorizados. Además, todos los embalses son susceptibles a la contaminación asociada con el uso de embarcaciones para fines recreativos.

Se puede obtener una evaluación completa al llamar a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento del Agua al número telefónico (619) 527-3121.

Para obtener una descripción más detallada del suministro de agua que abastecen nuestras plantas de tratamiento, consulte el Estudio Sanitario de las Cuencas Acuíferas, que se encuentra a su disposición al llamar a la Oficina de Relaciones Públicas (619) 527-3121 o al conectarse a nuestro sitio web www.sandiego.gov/water.

Los Fuegos de Octubre 2003 y la Calidad del Agua

Los fuegos de el octubre pasado afectaron dramáticamente las hoyas tributarias de los tres embalses más grandes que son mantenidos por el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego. Inmediatamente después que los fuegos, empezamos una programa de vigilancia para fijar los daños y los efectos al calidad del agua. Hemos colectado mas que 2,360 tomas y hacemos más que 17,300 pruebas en los embalses y las hoyas tributarias. La programa de vigilancia indica que ha aumentado los sedimentos y depósitos naturales en los embalses pero la calidad del agua sigue siendo bueno. Hasta ahora, no ha sido necesario cambiar el proceso de tratamiento.

Durante los fuegos casi todo el terreno de las hoyas tributarias de los embalses San Vicente y El Capitán se quemaron, y aproximadamente la mitad de la hoya tributaria del embalse Otay se quemó. El terreno quemado tiene la potencial de contribuir sedimentos y contaminantes a los embalses. La cantidad de los contaminantes que llegan a estar en los embalses depende en la cantidad de lluvia que sucede en los años siguientes. Con mucha lluvia, llega más contaminantes y sedimentos a los embalses. Afortunadamente, no llovió mucho después que los fuegos y la cantidad de sedimentos y contaminantes que llegaron a los embalses fue muy poca.

En tiempo, la vegetación crezca y ayuda a que no erosiona el terreno. Con más vegetación la amenaza a los embalses disminuya. Será entre cinco hasta siete años el tiempo que necesita para que las hoyas tributarias se recuperen completamente.

Es importante notar que el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego tiene muchas fuentes de agua por cada planta de tratamiento, incluyendo la fuente de agua importada que no realizó ningún efecto negativo de los fuegos locales. Nuestro programa de vigilancia nos ayuda a escoger la fuente del agua mejor y a no usar fuentes que temporalmente están afectados de las hoyas tributarias que se quemaron. Los residentes de nuestro área de servicio pueden tener confianza en que seguimos con el programa de vigilancia y cuando encontramos efectos negativos, vamos a hacer ajustamientos necesarios al proceso de tratamiento.



¿Cómo Puedo Obtener Más Información Acerca de Mi Agua?

La Comisión Consejera de Servicios Públicos (PUAC) se reúne mensualmente (el tercer lunes de cada mes) para hablar sobre cuestiones relacionadas con el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego. El público está cordialmente invitado a asistir y participar en las reuniones. Únicamente tiene que llamar a la línea de apoyo de la PUAC al teléfono (619) 236-6750 para solicitar información sobre dónde se realizan las reuniones, las fechas y los horarios.

¿Por Qué Podría Tener un Sabor Raro Mi Agua?



Ocasionalmente los abastecedores de agua experimentan episodios de olores y sabores desagradables en el agua, a menudo caracterizados como de "rancio o viejo" o "terroso." Estas variaciones de sabores y olores son causadas por brotes de algas que ocurren naturalmente. En San Diego ocasionalmente se encuentran algas en los embalses y acueductos de aguas no tratadas de donde se abastece el agua para la Ciudad. Específicamente,

estas algas por temporadas pueden producir pequeñas cantidades de compuestos químicos causantes de los olores y sabores rancios o terrosos. Aunque no ponen en peligro la salud de la población, la Ciudad de San Diego monitorea minuciosamente nuestros suministros de agua para verificar si hay brotes de algas, y cuando es posible, se realiza la transferencia a otra fuente de agua si surge algún problema de esta naturaleza.

Este Reporte de la Calidad del Agua cumple con los requisitos federales y estatales de notificar anualmente a los consumidores sobre la calidad del agua. Se elaboró y se envió por correo a las residencias y negocios en el área de servicio del Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego a un costo de 31 centavos por copia. El envío de este informe nos permite proporcionarles a casi el total de nuestros clientes, en una manera efectiva y rentable, la información que ellos deben tener sobre las normas y calidad del agua potable.

La Portada de Este Informe

El diseño en la portada de este informe trata de enseñar la importancia del pasado, presente y el futuro de nuestra sistema de distribución del agua. Además, incluimos fotos de algunos de los hombres y mujeres quienes se dedican a proveer los residentes de la Ciudad de San Diego con un suministro de agua confiable.

En la foto en blanco y negro al lado izquierdo aparece Bill Conn. El señor Conn fue un químico asistente del Laboratorio de Calidad del Agua durante los cincuentas. En ese tiempo, el laboratorio se quedó adentro de la Planta de Tratamiento Alvarado. Ahora, la planta de tratamiento y el laboratorio son dos edificios separados que han extendido por el crecimiento de la Ciudad de San Diego. La herramienta del laboratorio que se aparece en la foto utilizó una batería de doce voltios y se tuvo que recargar cada noche para usar el día siguiente.

También aparece Enrique Salvatierra, un químico que trabaja en la Planta de Tratamiento Alvarado. Está haciendo análisis del agua potable, probando por materiales orgánicos.

Números de Teléfono Importantes

Información General.....	(619) 515-3500
Línea Directa de Emergencia.....	(619) 515-3525
Laboratorio de Calidad del Agua	(619) 668-3232
Programa de Inversión en Mejoras	(619) 533-4679
Línea Directa de Group Jobs	(858) 573-5081
Conservación del Agua	(619) 515-3500
Línea para Pescar en Lagos de la Ciudad	(619) 465-3474
Oficina de Comunicación Social.....	(619) 533-6638
Línea Directa Sobre Agua Potable de la EPA.....	(800) 426-4791
Prevención de Aguas Pluviales	(619) 235-1000
Oficina de Relaciones Públicas	(619) 527-3121

Enlaces de Internet Importantes

Ciudad de San Diego	www.sandiego.gov
Autoridad del Agua del Condado de San Diego.....	www.sdcwa.org
DHS (Estado de California).....	www.dhs.ca.gov
EPA	www.epa.gov/safewater
Think Blue	www.thinkbluesd.org
Condado de San Diego.....	www.co.sandiego.ca.us
Metropolitan Water Dist. of Southern Cal	www.mwd.dst.ca.us
California EPA.....	www.calepa-ca.gov

Para comunicarse mediante correo electrónico con el Departamento del Agua:
water@sandiego.gov

Oficina de Comunicación Social

En la Oficina de Comunicación Social del Departamento del Agua hay empleados que con mucho gusto daran charlas a grupos interesados en informarse sobre conservación del agua, calidad y tratamiento del agua, reclamación del agua o el Programa de Inversión en Mejoras. Si usted quiere solicitar un representante de esta oficina para su grupo de negocios, cívico o social, favor de hablar al coordinador de la oficina al número telefónico (619) 533-6638. También se puede comunicar con el coordinador por correo electrónico waterspeakers@sandiego.gov.





En la foto chica del lado derecho aparece el embalse Murray y su represa de agua. La Ciudad de San Diego adquirió esta propiedad en 1961. La área donde también queda la Planta de Tratamiento Alvarado y el Laboratorio de Calidad del Agua, está extendiendo para aumentar la capacidad del agua tratada.

En la foto más grande en medio de la portada aparece la represa de divertir de Conejos Creek. La cala está ubicada cerca del embalse El Capitán y es una parte que todavía queda del Caño de San Diego (San Diego Flume) que construyó dentro los años 1886 y 1888. Se tomó esta foto en febrero de 2004 y enseña los sedimentos que llegaron de los terrenos donde ocurrieron los fuegos de octubre 2003.

La foto más grande de la contraportada es una vista aéreo del embalse Otay. También encuentra dos fotos aéreas del embalse Murray, una que se tomó recientemente y la otra con interés histórico. Los embalses Otay y Murray son dos de los nueve embalses mantenidos por el Departamento del Agua de la Ciudad de San Diego. Además aparece Josephine Hill, una química asistente del Laboratorio de Calidad del Agua.

Reporte de la Calidad del Agua

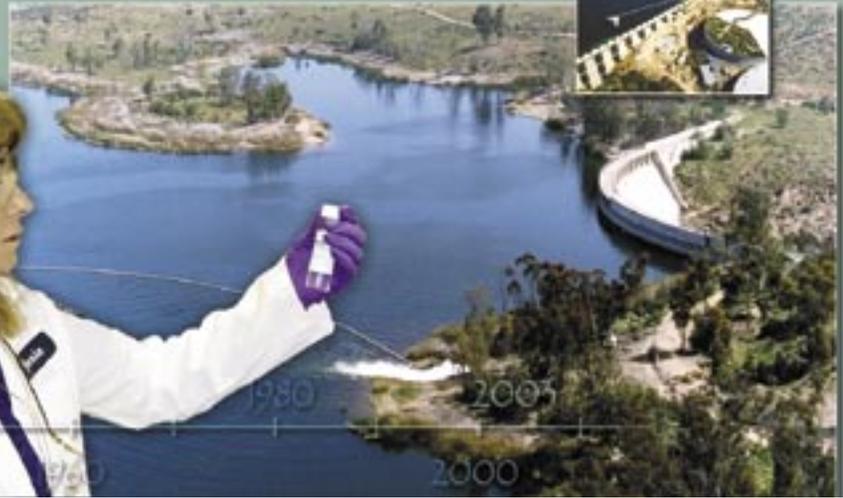

1900

1920

1940

1980

2000

2003

This report contains important information about your drinking water. If the report is not available in your native language, speak with someone who understands it and can translate for you.

Este reporte contiene información importante sobre la calidad del agua en su comunidad. Copias en español de este reporte están disponibles si llama al (619) 527-3121. También encontrará este reporte por medio del internet en www.sandiego.gov/water.

Ribootkani wuxuu xanbaar sanyahay warbixino muhiim ah oo ku saabsam biyaha aad cabtaan. Hadii aadan fahmeynin, Fadlan ribootka hala turjumo ama kala hadal ruux ku fahansiya.

此份有關你的食水報告,內有重要資料和訊息,請找他人為你翻譯及解釋清楚。

“هذا التقرير يحتوي على معلومات مهمة تتعلق بجودة المياه (أو الشرب).
ترجم التقرير، أو تكلم مع شخص يستطيع أن يترجم لك التقرير.”

이 안내는 매우 중요합니다.
본인을 위해 번역인을 사용하십시오.

Mahalaga ang impormasyong ito. Mangyaring ipasalin ito.

Chi tiết này thật quan trọng.
Xin nhờ người dịch cho quý vị.

www.sandiego.gov/water.

El Calculador de riego de jardines de la Ciudad de San Diego es una herramienta fácil de usar, basada en Internet que le ayuda a calcular la cantidad de agua que usted necesita para regar sus áreas de jardines. El calculador utiliza promedios que se ajustan a las condiciones del tiempo, las plantas y los tipos de tierra que tenemos en San Diego. Para mayor información visite nuestro sitio web

Calculador de Riego de Jardines

Departamento del Agua
Oficina de Relaciones Públicas
2797 Caminito Chollas, MS 43
San Diego, CA 92105-5097

LA CIUDAD DE SAN DIEGO



PRSR STD
U.S. POSTAGE
PAID
PERMIT NO. 134
SAN DIEGO, CA